



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



201819122787

深圳市惠利权环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HLQ20210222 (01) 008-03

委托单位: 时佳科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区华特工业区 155 栋
101-401、156 栋 101-401

检测类别: 工业废水

编制: 马博

审核: 李

签发: 李

签发人职务: 技术负责人

签发日期: 2021 年 06 月 21 日

联系地址: 深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

邮政编码: 518104 电话: 0755-27135725 网址: www.hlq-cert.com



报告说明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无三级审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不易留

样的样品,不受理复检。本公司联系电话:18603020686、18682076336。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。



报告编号: HLQ20210222 (01) 008-03

第 2 页 共 4 页

一、任务来源

受时佳科技(深圳)有限公司的委托, 深圳市惠利权环境检测有限公司对时佳科技(深圳)有限公司的工业废水进行检测。

二、项目基本信息

委托单位: 时佳科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区华特工业区155栋101-401、156栋101-401

联系人: 李小姐

联系电话: 0755-28838858

三、污染源基本情况


废水排放基本情况					
序号	排放口名称及编号	处理工艺	排放去向	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	DW001 工业废水总排放口	物化处理	市政管网	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	DW002 一类镍排放口	物化处理	综合收集池	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否

注: 检测点位由客户委托指定。

四、检测内容

样品来源	采样
采样日期	2021年06月16日
采样人员	杨进、董云猛
样品分析时间	2021年06月16日~18日
检测频次	2021年06月16日采样检测一次

检测布点及示意图: (表示方式: 废水 ★)

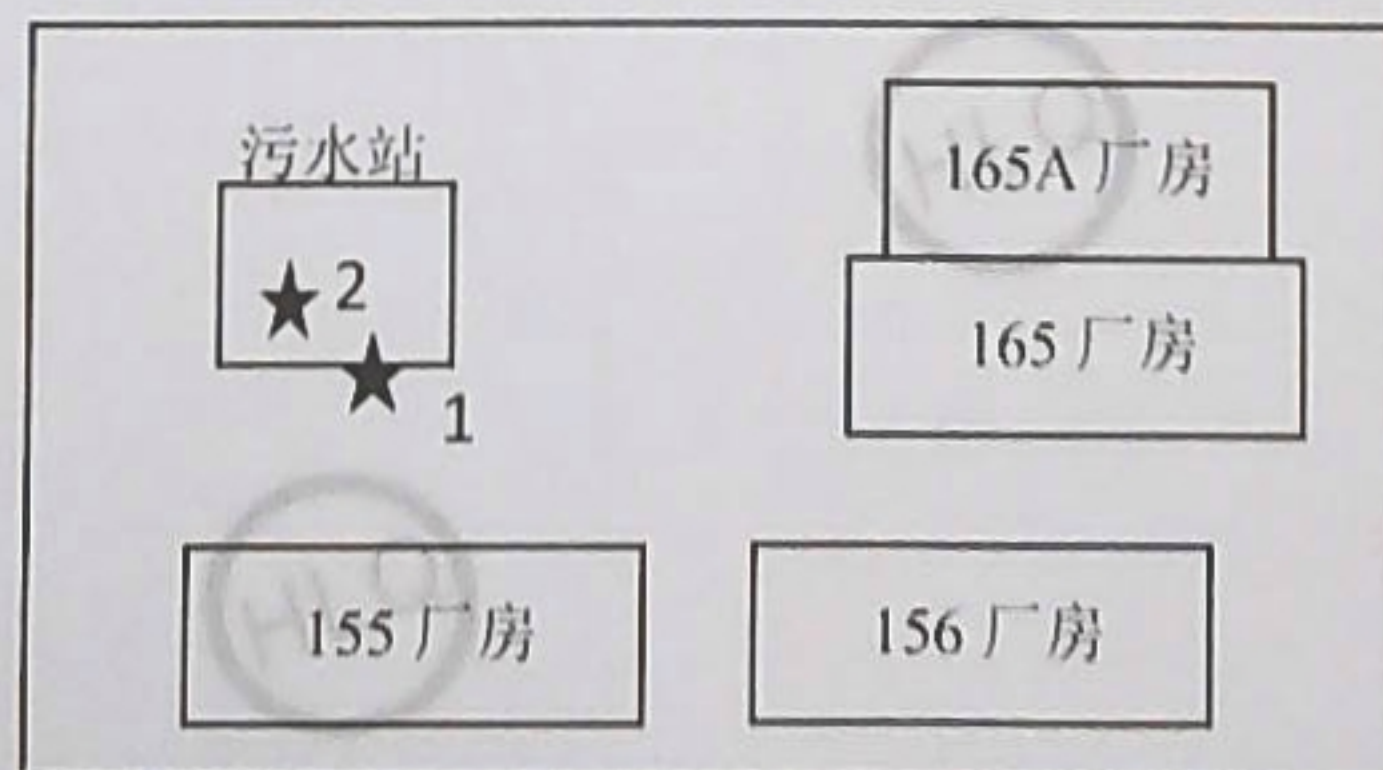



五、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测项目	分析仪器型号	检测方法	检出限	分析人员
pH	便携式多参数水质分析仪 86031	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	---	杨进、 董云猛
流量	便携式流速测定仪 LS300-A	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009	--	杨进、 董云猛
悬浮物	电子天平 ATL-224-II	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4 mg/L	廖婷、 谢绍伟
化学需氧量	酸式滴定管	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法 (B) 3.3.2 (3)	5 mg/L	林建初、 谢绍伟
氨氮	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L	辛杰春
总氮		《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	辛杰春
总磷	可见分光光度计 722S	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	卢百胜
总氰化物	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	0.004 mg/L	廖婷、 谢绍伟
石油类	红外分光测油仪 OIL-460	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06 mg/L	杜贵锋
总铜	电感耦合等离子体发射光谱仪 PE2100DV	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	0.04 mg/L	何海乐
总锌	原子吸收分光光度计 WFX-210	《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	何海乐
总镍	电感耦合等离子体发射光谱仪 PE2100DV	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	0.007 mg/L	何海乐

六、评价标准

工业废水执行《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 表 1 珠三角标准限值。



七、检测结果

采样点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果	单位	标准 限值	达标 情况
DW001 工业废水 总排放口	H202106011 56101-01	无色、无气味、 无浮油、透明	pH	7.31	无量纲	6~9	达标
			流量	0.67	m ³ /h	--	--
			悬浮物	4L	mg/L	30	达标
			化学需氧量	21	mg/L	80	达标
			氨氮	1.89	mg/L	15	达标
			总氮	5.75	mg/L	20	达标
			总磷	0.48	mg/L	1.0	达标
			总氰化物	0.009	mg/L	0.2	达标
			石油类	0.06	mg/L	2.0	达标
			总铜	0.04L	mg/L	0.5	达标
			总锌	0.05L	mg/L	1.0	达标
DW002 一类镍 排放口	H202106011 56102-01	无色、无气味、 无浮油、透明	流量	0.017	m ³ /h	--	--
			总镍	0.062	mg/L	0.5	达标

说明: 1.检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示;
2.“--”表示评价标准中未对此项目作出限定。

报告结束